

SZENTENDRE

Dózsa Gy. út – Liliom u. gyalogátkelőhely

Dózsa Gy. út – Telep u. gyalogátkelőhely

**Dunakanyar krt. – Római sánc köz – Árpád u. jelzőlámpás
csomópont**

Közúti jelzőberendezések közműegyeztetései

/ Tervszám: 991601 /

Vecsés, 2016. február

Tartalomjegyzék

- Dózsa Gy. út – Liliom u. pecsételt közmű helyszínrajz
 - DMRV ZRT. nyilatkozat
 - Magyar Telekom nyilatkozat
 - GTS Hungary Kft. nyilatkozat

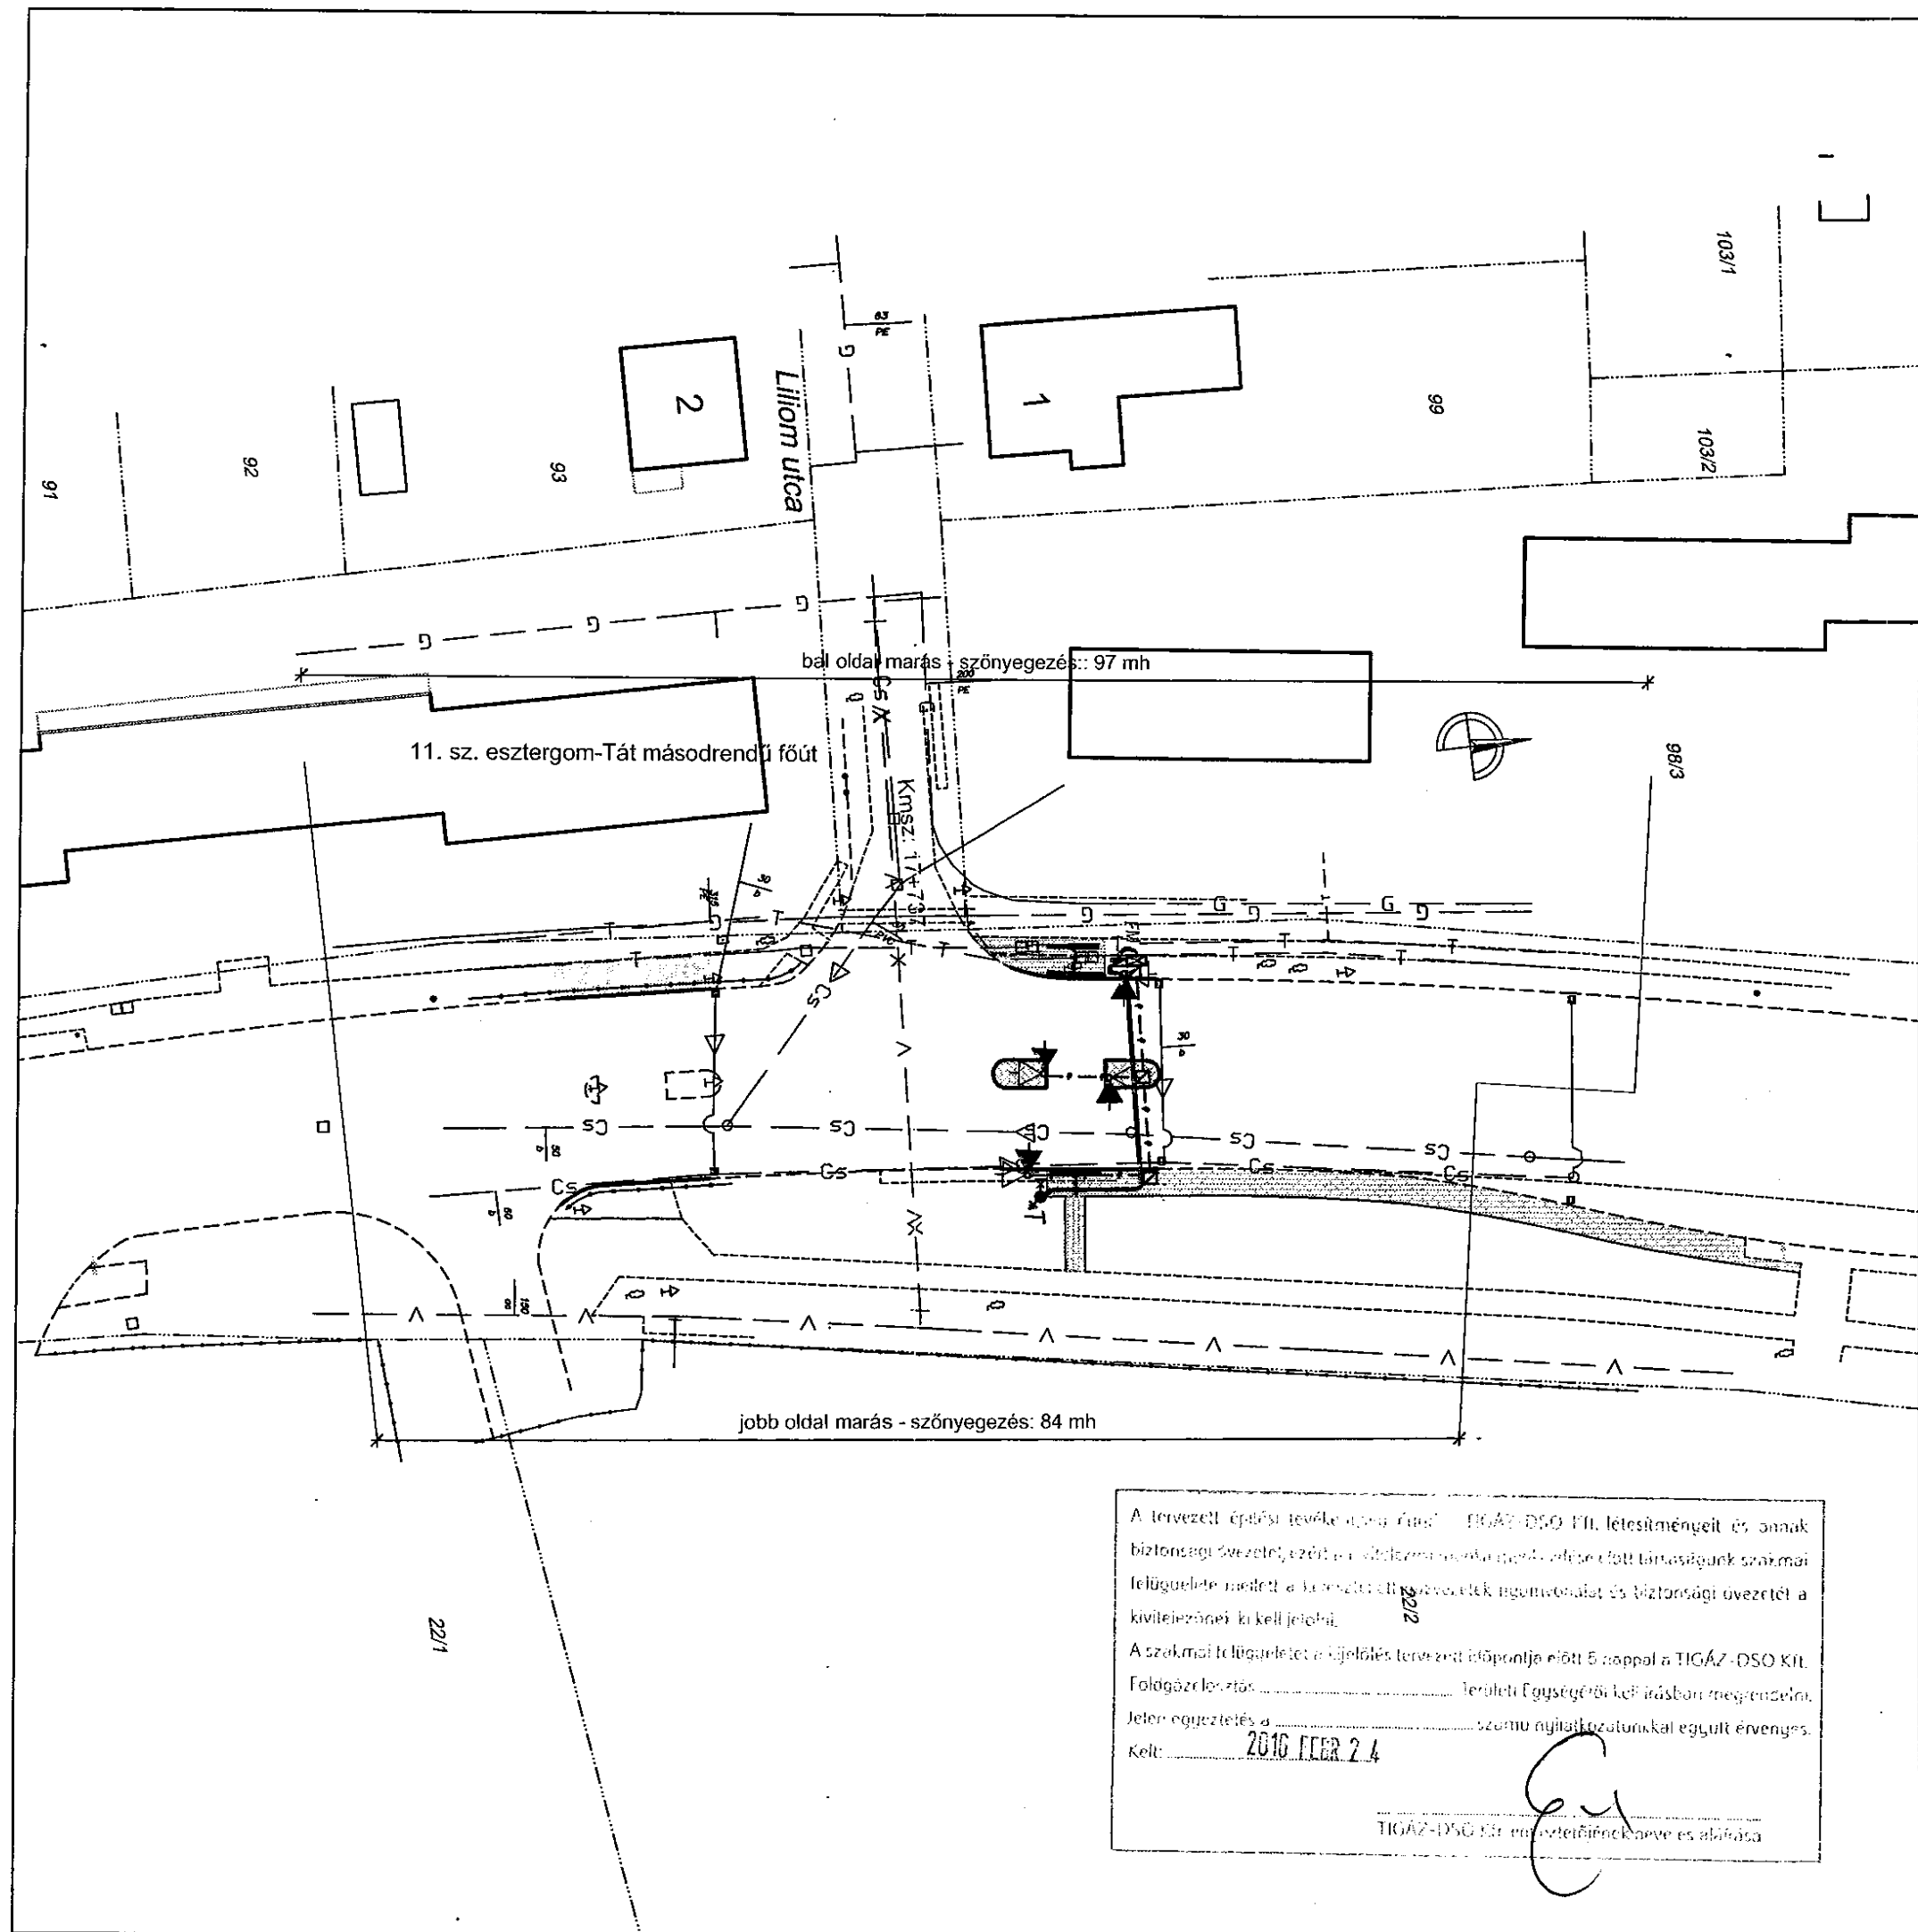
 - Dózsa Gy. út – Telep u. pecsételt közmű helyszínrajz
 - DMRV ZRT. nyilatkozat
 - Magyar Telekom nyilatkozat
 - GTS Hungary Kft. nyilatkozat

 - Dunakanyar krt. – Római sánc köz – Árpád u. pecsételt közmű helyszínrajz
 - DMRV ZRT. nyilatkozat
 - Magyar Telekom nyilatkozat
 - GTS Hungary Kft. nyilatkozat

 - ELMŰ Hálózati Kft. nyilatkozat

 - TIGÁZ – DSO Kft. nyilatkozat
-

CIM. info@signalterv.hu 0.001/001
-TOL SIGNALTERV 09-MÁR-2016 13:43



A tervezett építési tevékenység a TIGÁZ-DSO Kft. létesítményeit és annak biztonsági szelvényét, ezért a földszíni munkák megkezdése előtt társaságunk szakmai felügyelete mellett a tervezett építési tevékenység engedélyeztetését és biztonsági óvezetést a kivitelezőnek kell teljesítenie.

A szakmai felügyeletet a kijelölt tervezett időpontja előtt 5 nappal a TIGÁZ-DSO Kft. Földgázszelvényterületi Egységéből kell írásban megrendelni.

Jelen egyeztetés a szövege nyilatkozatunkkal együtt érvényes.

Kelt: 2016. FEBR 24

TIGÁZ-DSO Kft. engedélyeztetésére és aláírása

Közműegyeztetve

ÉRINTI az ELMŰ Hálózati Kft. 10, 20, 30, 35, 120 kV-os hálózatát ill. a hírközlő kábelt.

A kivitelező köteles a munkakezdési (15 nappal korábban) az üzemeltetői bejelenteni és szakfelügyeletet kérni

A lebélyezett terv a közműegyeztetési nyilatkozattal együtt érvényes.

Kábelsértés esetén a 06-1-233-3509-es telefonszámon kell értesíteni az áramszolgáltatást.

ELMŰ Hálózati Kft. Hálózati dokumentációs osztály	
Érvényes:	2016 FEBR 23 6 hónap
Tel.: 06-1/233-1932; Fax: 06-1/233-1949	
Ügyintéző:	

HELYSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
Nyugat-budapesti Közmű Hálózati Központ
KÖZMŰEGYEZTETÉS
Cím: 1027 Budapest, Fehérvári út 75.
Telefon: 06-1/462-1402 Fax: 06-1/462-1405

2016-02-23

A TERVEZETT MUNKA A HÁLÓZATUNKAT ÉRINTI.

A földszíni terv és a repülőrajzok helyes megértését a tervező a felelős.

A földszíni munkák, távközlési szakfelügyelet mellett végezhető.

Munkakezdet bejelentés, szakfelügyeleti feladat megnevezés, telefonon a TIGÁZ-DSO Kft. Földgázszelvényterületi Egységéből kell írásban megrendelni.

A földszíni terv és a repülőrajzok helyes megértését a tervező a felelős.

A földszíni munkák, távközlési szakfelügyelet mellett végezhető.

Munkakezdet bejelentés, szakfelügyeleti feladat megnevezés, telefonon a TIGÁZ-DSO Kft. Földgázszelvényterületi Egységéből kell írásban megrendelni.

A tervben szereplő létesítmény a GTS Hungary Kft. földalatti alagútrendszer hálózati JEM ÉRINTI

2016 FEBR 23

DMRV Dunai Környéki Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A tervezett munka a Társaságunk üzemeltetésében lévő víziközmű vezeték elvezetését érinti.

A tervdokumentációval kapcsolatos észrevételeket, előirásainkat a mellékelt DMRV/4085-1/2016 határozat számú kiegészítővel tartalmazzuk.

A nyilatkozatunk érvényességi ideje: 1 év.

2016 FEBR 29.

kelt

aláírás

JELMAGYARÁZAT:

- tervezett kiemelt szegély
- tervezett kerti szegély
- tervezett sülyesztett szegély
- víznyelő elfordítás
- tervezett aszfaltútburkolat
- tervezett aszfalt járda
- tervezett beton térkő járdaburkolat
- tervezett korlát
- Tervezett taktikus jelek:
 - 30*30 cm fehér kiálló pöttyözésű megállító jel
 - 30*30 cm fehér kiálló vonalazású vezető jel
- megelevő kiemelt szegély
- megelevő sülyesztett szegély
- megelevő birtokhatár
- megelevő épület
- megelevő kerítés, korlát
- megelevő magasság
- megelevő víznyelő
- megelevő fa
- megelevő csatorna
- megelevő vízvezeték
- megelevő gázvezeték
- megelevő távközlési kábel, T Magyar Telekom
- megelevő közvilágítási földkábel
- megelevő 1 kV-os földkábel
- tervezett forgalomirányítási alépitmény
- tervezett NYY-J 4x10mm² közvilágítási földkábel
- tervezett NYY-J 1 kV-os földkábel
- tervezett közvilágítás oszlop oszlop, földeléssel
- tervezett JZD-303 típusú, földön álló fogyasztásmérő szekrény

Tervezés tárgya:

SZENTENDRE

Dózsa György út - Lilium utca

Kiviteli terv

Tervrajz:

Közművek helyszínrajza I.

Tervszám:	Rajzszám:	Méretarány:
28/2015.	Gp-1	M=1:500
Megbízó - generáltervező:	Tervező:	
SIGNALTERV Kft.	VIA-COMP Mérnöki Iroda Kft.	
Tervező:	Ellenőr:	Dátum:
Visnyei Ilona	Visnyei Ilona	2016. 02.17.

Székhely:

1225. Budapest

Zrínyi utca 13.

Tel/fax: 207-1200

Mobil: 20-33 88 757

E-mail: visnyei.ilona@viacompkft.hu

ÖSSZ. LAPSZÁM001



DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

VIA-COMP Mérnöki Iroda KFT.
1225 Budapest, Zrínyi u. 13.

Kelt: **2016. február 26.**
Ikt.sz: **DMRV/4085-1/2016/MUS**
Ügyintéző: **Németh Máté**
Melléklet: **Közműegyeztetési terv**

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

TÁRGY: Szentendre, Dózsa György utca – Liliom utca útépítés és forgalomtechnikai tervének közműegyeztetése

Tisztelt Megrendelő!

A Társaságunk részére eljuttatott kiviteli terveket megvizsgáltuk, és közműegyeztetésüket elvégeztük. A közműegyeztetés során megállapítást nyert, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő **szennyvíz közműve érintett**, mely közműszakaszokon a kiviteli terveket érintős bélyegzővel látta el 2 pld.-ban.

Az érintett helyekre, vonatkozóan az alábbi előírásainkat közöljük:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonala tájékoztató jellegű.

A kivitelezés megkezdése előtt **8 nappal írásban** meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek költségét leszámolazzuk.

A szükséges szakfelügyelet megrendelését ivóvíz és/vagy szennyvíz érintettség esetén az ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címre küldhetik meg, vagy levelezési címünkre: 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.-ra.

Hibabejelentést a +36-40-88-11-88; +36-27-511-511 telefonszámok 1.-es menüpontja alatti jelezhetnek.

A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős vezetékfeltárást lehet végezni.

A kivitelezés során **a közműkeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni**, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt vezetéktől kell mérni és betartani.

Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési lehetőségét.

A közműkeresztezéseknél védőcső alkalmazása szükséges, melyek minimum 1-1m-es túlnyúlással kell hogy készüljenek.

A DMRV ZRT. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem szabvány szerinti tartották be, vagy hiányoznak az előírt védőcsövek, jelölések (tégglázás, szalagozás stb...).

Amennyiben a most épülő létesítmény nyomvonala miatt a, DMRV ZRT. kezelésében lévő vezetékek jelenlegi nyomvonalát az előírás szerinti védőtávolság hiánya, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, úgy annak költségeit a most épülő létesítmény üzemeltetője, beruházója köteles viselni.

A feltárt közművezetékeinket, szerelvényeinket a kivitelezés során amennyiben az indokolt (iránytöréseknél, párhozamos fektetésnél, mellébontásnál), az elmozdulás ellen biztosítani kell. Munkaidőn túli őrzéséről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni.

+5 °C alatt vezetéseink környezetében földmunka nem végezhető!



DMRV ZRT. szerelvényeihez a hozzáférhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, **aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb.**, illetve annak **2-2m-es körzetében anyagot tárolni tilos!** Az esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámoljuk, ha az felügyeletünk mellett és gondos kivitelezés ellenére keletkezik. **A DMRV ZRT. kezelésében lévő közművezetékek megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető, a keresztezett közművezetékeink kézi erős megkutatása szükséges!** Az építendő út érinti a Társaságunk által üzemeltetett szennyvíz közműhálózatot. **közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink helyének pontos beazonosításához.**

A tárgyi közműegyeztetéssel kapcsolatos további észrevételeikkel szentendrei műszaki csoportunkat szíveskedjenek megkeresni, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az alábbi telefonszámon:

Személyes ügyfélfogadási idő:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	nincs	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	nincs

Tel: +36-26-501-656

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes!

Tisztelettel:

DUNA MENTI RÉGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Németh Máté
műszaki előadó

Kapja: Címzett
Irattár
CSU (ELO-n)





Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

Ügyiratszám: 420366-59187829-1/2016
Egyeztetés kelte: Budapest, 2016.02.23

1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: 28/2015

Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**

Tárgy helyszíne: **Szentendre EDőzsa György út - Lillom utca**

Tárgy: **Jelzőlámpás csomópontok útépitési és forgalomtechnika kiviteli terve**

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény ☒

Földkábel ☒

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

A közműegyeztetési jegyzőkönyvvel együtt kladásra került a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozata.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

Amennyiben szükséges, a szekrények színtezését és átépítését a Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztálytól kell megrendelni (Kalocsai László, fax: 347-5315, e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu).

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Budapest, 2016.02.23

EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.
Ph
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ
Közműegyeztetés

Borbás Andrea
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.

Stefán József +36203388757

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Hétfő 9.00-18.00, Szerda 9.00-16.00, Péntek 9.00-12.00



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.
Budapest
Zrínyi utca 13.
1225

Ügyiratszám: 420366-59187829-2/2016

Ügyintéző: Borbás Andrea

Telefon: 1-462-1462

Telefax: 1-462-1465

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 28/2015

Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**

Tárgy helyszíne: **Szentendre EDózsa György út - Liliom utca**

Tárgy: **Jelzőlámpás csomópontok útépitési és forgalomtechnika kiviteli terve**

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz
(továbbiakban: Társaság)

benyújtott tervét a Társaság 2016. 02 hó 23-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv
szerinti

kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat,
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország (1098 Budapest Táviró
utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5., Tel: 1-347-5332, Fax: 1-347-5315)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Amennyiben szükséges, a szekrények színtezését és átépítését a Kábelhálózat
üzemeltetési és beruházási osztálytól kell megrendelni (Kalocsai László, fax: 347-5315,
e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu).



2016.02.23
420366-59187829-2/2016
Oldalszám: 2 / 2

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségben belülré kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltákos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2017.02.22

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2016.02.23

Üdvözlettel,

Magyar Telekom Nyrt.



EGYÜTT VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.

Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság

Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

Közműegyeztetés

10

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

GTS Hungary Kft. tulajdonában lévő alépítmény és kábel hálózathoz

Nyilatkozat száma: **198/2016**

Kelte: 2016. február 23.

Egyeztető neve: Borbás Andrea

Közműegyeztetést kérő

Neve: Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.

Címe: 1225 Budapest, Zrínyi utca 13.

Tárgy: **Szentendre, Dózsa György utca – Liliom utca jelzőlámpás csomópontok
Útépítési és forgalomtechnika terve**Tervszám: **28/2015**



A bemutatott tervek alapján megállapítom, hogy a tervezett létesítmény a GTS Hungary Kft. tulajdonában lévő hálózat nyomvonalát

NEM ÉRINTI.

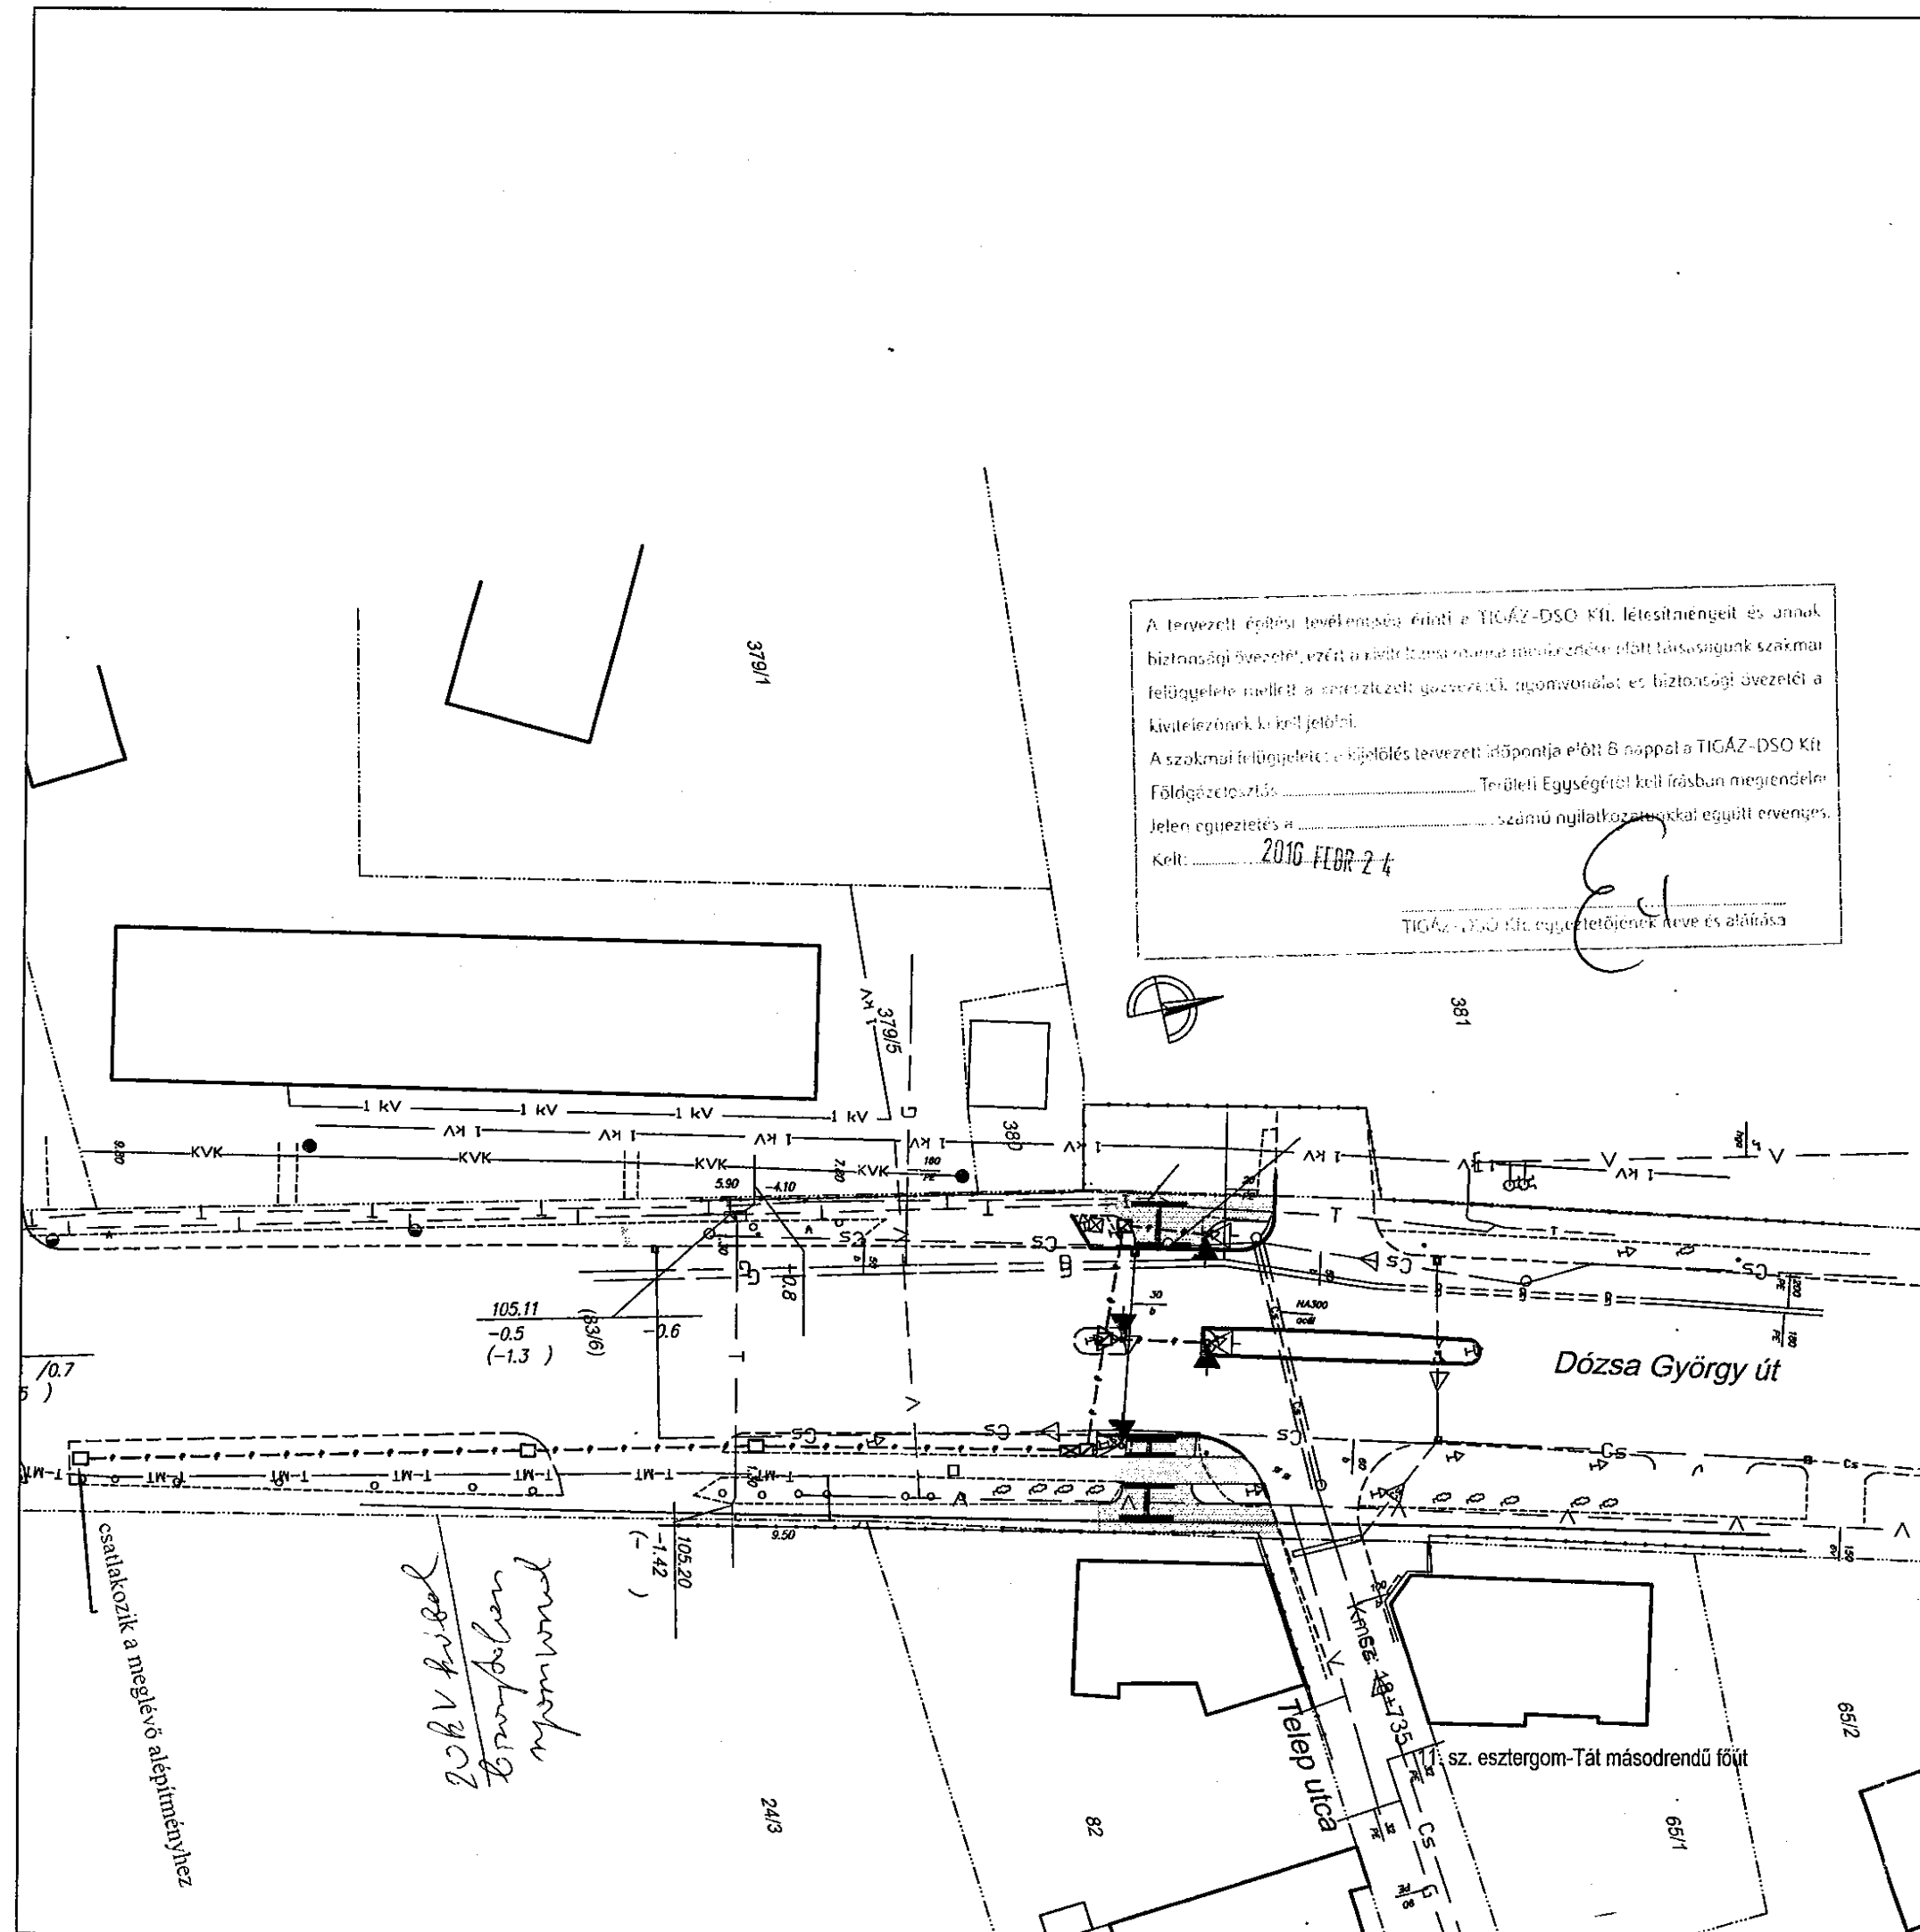
Az engedélyek kiadásához, valamint a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk.

A közműegyeztetés érvényessége a keltezéstől számított 1 év.

A tulajdonjogi viszonyokban vagy a tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás vagy a terv lejárta esetén új egyeztetés szükséges!


.....
Egyeztető részéről
.....
GTS Hungary Kft. részéről**GTS HUNGARY KFT.**
KÖZMŰEGYEZTETÉS2040 Budaörs, Ipartelep u. 13-15
tel.: 1/814-4307
fax.: 1/814-9097

0.001/001
CIM. info@signalterv.hu
-TOL SIGNALTERV
09-MÁR-2016 13:46



A tervezett építési tevékenység érinti a TIGÁZ-DSO Kft. létesítményeit és annak biztonsági övezetét, ezért a kivitelezési munka megkezdése előtt társaságunk szakmai felügyelete mellett a tervezett geodetikus nyomvonalat és biztonsági övezetét a kivitelezőnek ki kell jelölni.
A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft. Földgazdálkodási Területi Egységétől kell írásban megrendelni.
Jelen egyeztetés a számú nyilatkozatunkkal együtt érvényes.
Kelt: 2016 FEBR 23

TIGÁZ-DSO Kft. egyeztetőjének neve és aláírása

Közműegyeztetve
ÉRINTI az ELMŰ Hálózati Kft. 20, 30, 35, 120 kV-os hálózatát ill. a hírközlő kábelt.
A kivitelező köteles a munkakezdést (15 nappal korábban) az üzemeltetőnél bejelenteni és szakfelügyeletet kérni.
A lebélyegzett terv a közműegyeztetési nyilatkozattal együtt érvényes.
Kábelsértés esetén a 06-1-233-3509-es telefonszámon kell értesíteni az áramszolgáltatót.

ELMŰ Hálózati Kft. Hálózati dokumentációs osztály	
Érvényes:	2016 FEBR 23
Tel.: 06-1/233-1942; Fax: 06-1/233-1913	
Ügyintéző:	


HELYSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
Nyugat-budapesti szolgáltatók központi közreműködése
KÖZMŰEGYEZTETÉS
Cím: 1078 Budapest, Dobó u. 78.
Postacím: 1561 Budapest
Tel: (1) 462 1462 Fax: (1) 462 1466

Kelt: 2016-02-23

A TERVEZETT MUNKA A HÁLÓZATUNKAT ÉRINTI.
A kivitelezési munkák megkezdése előtt a tervező a felelős. A kivitelezési munkák megkezdése előtt a tervező a felelős. A kivitelezési munkák megkezdése előtt a tervező a felelős.
Munkakezdet bejelentés, szakfelügyelet melletti vezetés.
Tájékoztató a munkakezdet bejelentéséről és a szakfelügyeleti nyilatkozatról.
A munkakezdet bejelentés és a szakfelügyeleti nyilatkozat együttesen érvényes.

- JELMAGYARÁZAT:**
- tervezett kiemelt szegély
 - tervezett kerti szegély
 - tervezett süllyesztett szegély
 - víznyelő elfordítás
 - tervezett aszfaltútburkolat
 - tervezett aszfalt járda
 - tervezett beton térkö járda
 - tervezett korlát
- Tervezett taktilis jelek:**
- 30*30 cm fehér kiálló pöttyözésű megállító jel
 - 30*30 cm fehér kiálló vonalazású vezető jel
- meglévő kiemelt szegély
 - meglévő süllyesztett szegély
 - meglévő birtokhatár
 - meglévő épület
 - meglévő kerítés, korlát
 - meglévő magasság
 - meglévő víznyelő
 - meglévő fa
 - meglévő csatorna
 - meglévő vízvezeték
 - meglévő gázvezeték
 - meglévő távközlési kábel, T Magyar Telekom
 - meglévő közvilágítási földkábel
 - meglévő 1 kV-os földkábel
 - tervezett forgalomirányítási alépítmény
 - tervezett NYY-J 4x10mm² közvilágítási földkábel
 - tervezett NYY-J 1 kV-os földkábel
 - tervezett közvilágítás oszlop oszlop, földeléssel
 - tervezett JZD-303 típusú, földön álló fogyasztásmérő szekrény

DMRV Budapesti Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaság
A tervezett munka a Társaságunk üzemeltetésében lévő víziközmű vezetékét érinti.
A tervdokumentációt a kapcsolódó észrevételeket, előirásainkat a mellékelt DMRV/14285-3/2016. tájékoztató számú kiegészítővel tartalmazza.
Nyilatkozatunk érvényességi ideje: 1 év.
2016 FEBR 23
kelt

Tervezés tárgya: SZENTENDRE Dózsa György út - Telep utca Kiviteli terv			 Mérnöki Iroda Kft.
Tervrajz: Közművek helyszínrajza II.			
Tervszám: 28/2015.	Rajzszám: Gp-2	Méretarány: M=1:500	Székhely: 1225. Budapest Zrínyi utca 13. Tel/fax: 207-1200 Mobil: 20-33 88 757 E-mail: visnyei.ilona@viacompkft.hu
Megbízó - generáltervező: SIGNALTERV Kft.	Tervező: VIA-COMP Mérnöki Iroda Kft.	Dátum: 2016. 02.17.	
Tervező: Visnyei Ilona	Ellenőr: Visnyei Ilona		

ÖSSZ. LAPSZÁM: 001



DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

VIA-COMP Mérnöki Iroda KFT.
1225 Budapest, Zrínyi u. 13.

Kelt: **2016. február 26.**
Ikt.sz: **DMRV/4085-3/2016/MUS**
Ügyintéző: **Németh Máté**
Melléklet: **Közműegyeztetési terv**

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

TÁRGY: Szentendre, Dózsa György utca – Telep utca sarkán útépítés és forgalomtechnikai tervének közműegyeztetése

Tisztelt Megrendelő!

A Társaságunk részére eljuttatott kiviteli terveket megvizsgáltuk, és közműegyeztetésüket elvégeztük. A közműegyeztetés során megállapítást nyert, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő **ivóvíz és szennyvíz közműve érintett**, mely közműszakaszokon a kiviteli terveket érintős bélyegzővel látta el 2 pld.-ban.

Az érintett helyekre, vonatkozóan az alábbi előírásainkat közöljük:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonala tájékoztató jellegű.

A kivitelezés megkezdése előtt **8 nappal írásban** meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek költségét leszámolazzuk.

A szükséges szakfelügyelet megrendelését ivóvíz és/vagy szennyvíz érintettség esetén az ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címre küldhetik meg, vagy levelezési címünkre: 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.- ra.

Hibabejelentést a +36-40-88-11-88; +36-27-511-511 telefonszámok 1.- es menüpontja alatti jelezhetnek.

A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős vezetékfeltárást lehet végezni.

A kivitelezés során **a közműkeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni**, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt vezetéktől kell mérni és betartani.

Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési lehetőségét.

A közműkeresztezéseknél védőcső alkalmazása szükséges, melyek minimum 1-1m-es túlnyúlással kell hogy készüljenek.

A DMRV ZRT. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem szabvány szerinti tartották be, vagy hiányoznak az előírt védőcsövek, jelölések (téglázás, szalagozás stb...).

Amennyiben a most épülő létesítmény nyomvonala miatt a, DMRV ZRT. kezelésében lévő vezetékek jelenlegi nyomvonalát az előírás szerinti védőtávolság hiánya, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, úgy annak költségeit a most épülő létesítmény üzemeltetője, beruházója köteles viselni.

A feltárt közművezetékeinket, szerelvényeinket a kivitelezés során amennyiben az indokolt (iránytöréseknél, párhuzamos fektetésnél, mellébontásnál), az elmozdulás ellen biztosítani kell. Munkaidőn túli őrzéséről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni.

+5 °C alatt vezetékeink környezetében földmunka nem végezhető!



DMRV ZRT. szerelvényeihez a hozzáférhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, **aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb.**, illetve annak **2-2m-es körzetében anyagot tárolni tilos!** Az esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámoljuk, ha az felügyeletünk mellett és gondos kivitelezés ellenére keletkezik. **A DMRV ZRT. kezelésében lévő közművezetékek megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető, a keresztezett közművezetéseink kézi erős megkutatása szükséges!** Az építendő út érinti a Társaságunk által üzemeltetett ivóvíz és szennyvíz közműhálózatot. **közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink helyének pontos beazonosításához.**

A tárgyi közműegyeztetéssel kapcsolatos további észrevételeikkel szentendrei műszaki csoportunkat szíveskedjenek megkeresni, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az alábbi telefonszámon:

Személyes ügyfélfogadási idő:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	nincs	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	nincs

Tel: +36-26-501-656

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes!

Tisztelettel:

DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
23
Németh Máté
műszaki előadó

Kapja: Címzett
Irattár
CSU (ELO-n)

2 / 2

Levélcím: 2601 Vác, Pf. 96. • Telefon: 27-511-500 • Fax: 27-316-199 • Adószám: 10863877-2-44 • www.dmrvzrt.hu





Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

Ügyiratszám: 420366-59188079-1/2016
Egyeztetés kelte: Budapest, 2016.02.23

1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: 28/2015

Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**

Tárgy helyszíne: **Szentendre Dózsa György út - Telep utca**

Tárgy: **Jelzőlámpás csomópontok útépítési és forgalomtechnikai kiviteli terve**

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Aléptítmény ☒

Földkábel ☒

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

A közműegyeztetési jegyzőkönyvvel együtt kiadásra került a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozata.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatban az egyeztető az alábbiakat közli:

Amennyiben szükséges, a szekrények színtezését és átépítését a Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztálytól kell megrendelni (Kalocsai László, fax: 347-5315, e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu).

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Budapest, 2016.02.23



Ph.

MAGYAR TELEKOM NYRT.

Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság

Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

EGYÜTT. VELED

Borbás Andrea
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.

Stefán József +36203388757

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Hétfő 9.00-18.00, Szerda 9.00-16.00, Péntek 9.00-12.00



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.
Budapest
Zrínyi utca 13.
1225

Ügyiratszám: 420366-59188079-2/2016

Ügyintéző: Borbás Andrea

Telefon: 1-462-1462

Telefax: 1-462-1465

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 28/2015

Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**

Tárgy helyszíne: Szentendre Dózsa György út - Telep utca

Tárgy: **Jelzőlámpás csomópontok útépitési és forgalomtechnikai kiviteli terve**

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság)

benyújtott tervét a Társaság 2016. 02 hó 23-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti

kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szакfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország (1098 Budapest Táviró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5., Tel: 1-347-5332, Fax: 1-347-5315)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Amennyiben szükséges, a szekrények színtezését és átépítését a Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztálytól kell megrendelni (Kalocsai László, fax: 347-5315, e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu).



2016.02.23
420366-59188079-2/2016
Oldalszám: 2 / 2

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2017.02.22

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2016.02.23

Üdvözlettel,



Magyar Telekom Nyrt.
MAGYAR TELEKOM NYRT.
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ
Közműegyeztetés

EGYÜTT VELED

10

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

GTS Hungary Kft. tulajdonában lévő alépítmény és kábel hálózathoz

Nyilatkozat száma: **199/2016**

Kelte: 2016. február 23.

Egyeztető neve: Borbás Andrea

Közműegyeztetést kérő

Neve: Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.

Címe: 1225 Budapest, Zrínyi utca 13.

Tárgy: **Szentendre, Dózsa György utca – Telep utca jelzőlámpás csomópontok
Útépítési és forgalomtechnika terve**Tervszám: **28/2015**



A bemutatott tervek alapján megállapítom, hogy a tervezett létesítmény a GTS Hungary Kft. tulajdonában lévő hálózat nyomvonalát


NEM ÉRINTI.

Az engedélyek kiadásához, valamint a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk.

A közműegyeztetés érvényessége a keltezéstől számított 1 év.

A tulajdonjogi viszonyokban vagy a tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás vagy a terv lejártá esetén új egyeztetés szükséges!


Egyeztető részéről
GTS Hungary Kft. részéről**GTS HUNGARY KFT.
KÖZMŰEGYEZTETÉS - I.**2040 Budaörs, Ipartelep u. 13-15
tel.: 1/814-4307
fax.: 1/814-9097



ÉRINTI az ELMŰ Hálózati Kft. 10, 20, 30, 35, 120 kV-os hálózatát ill. a hirtőlőző kábelt.
A kivitelező köteles a munkakezdést (15 nappal korábban) az üzemeltetőnél bejelenteni és szakfelügyeletet kérni
A lebélyegzett levél a közműegyeztetési nyilatkozat által együtt érvényes.
Kábelsértés esetén a **06-1-238-3509-es** telefonszámon kell értesíteni az áramszolgáltatót.

T

HELYSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA
Nyugat-budapesti zóna-33-as körzet
KÖZMŰVEZETÉLES
Cím: 10. kerület, István térfő,
Postacím: 1067 Budapest
Tel.: (1) 697 1562 Fax: (1) 462 486

Feltt:


2016 -02- 23

A TERVEZETT MUNKA HÁLÓZATUNKAT ÉRINTI.
 A kintlétevezetésre kapott adatok helyesbítésén és a tervezés felelős.
 A kintlétevezetés csak tájékoztató és tájékoztató jellegű.
 Munkaerőforrás és tájékoztató jellegű. A tervezés felelős.
 Tájékoztató jellegű. A tervezés felelős.
 Tájékoztató jellegű. A tervezés felelős.

	tervezett kiemelt szegély
	tervezett kerti szegély
	tervezett süllyesztett szegély
	víznyelő elfordítás
	tervezett aszfaltútburkolat
	tervezett aszfalt járda
	tervezett beton térkő járdaburkolat
	tervezett korlát
Tervezett taktilis jelek:	
	30*30 cm fehér kiálló pöttyözésű megállító jel
	30*30 cm fehér kiálló vonalazású vezető jel
	meglévő kiemelt szegély
	meglévő süllyesztett szegély
	meglévő birtokhatár
	meglévő épület
	meglévő kerítés, korlát
	meglévő magasság
	meglévő víznyelő
	meglévő fa
	meglévő csatorna
	meglévő vízvezeték
	meglévő gázvezeték
	meglévő távközlési kábel, T Magyar
	meglévő közvilágítási földkábel
	meglévő 1 kV-os földkábel
	tervezett forgalomirányítási alépi
	tervezett NYY-J 4x10mm² közvilág
	tervezett NYY-J 1 kV-os földkábel
	tervezett közvilágítás oszlop oszlo
	tervezett JZD-303 típusú, földön álló fogya

2016 FEB 23

OTTS Hungary Kft.
Tulajdoni alfélfvény háőzötér
NEM ÉRINTI

2016 FEBR 9
 **DMRI Dunai Művelődési Regionális Vízmű
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
 A tervezett munka a Társaságunk Üzemeltetésében
 és/vagy közmunka vezetését sem érinti.
 A tervdokumentációval kapcsolatos észrevételeket,
 előirásainkat a mellékelt D-QV/K085-2/2016
 iratkezelési és kísérőlevelünk tartalmazza.
 Nyilatkozatunk érvényességi ideje: 1 év.
 2016 FEBR 9.

kel:

aláírás


Tervezés tárgya:

SZENTENDRE
Dózsa György út - Árpád utca
Kiviteli terv

Tervraajz:

Közművek helyszínrajza III.

Tervszám:	28/2015.	Rajzszám:	Gp-3	Méretarány:	M=1:500
Megbízó - generáltervező:	SIGNALTERV Kft.		Tervező:	VIA-COMP Mémőki Iroda Kft.	
Tervező:	Visnyei Ilona	Ellenőr:	Visnyei Ilona	Dátum:	2016. 02. 17.



Székhely :
1225. Budapest
Zrínyi utca 13.
Tel/fax: 207-1200
Mobil: 20-33 88 757
E-mail: visnyei.ilona@viacompkft.hu



DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

VIA-COMP Mérnöki Iroda KFT.
1225 Budapest, Zrínyi u. 13.

Kelt: **2016. február 26.**
Ikt.sz: **DMRV/4085-1/2016/MUS**
Ügyintéző: **Németh Máté**
Melléklet: **Közműegyeztetési terv**

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

TÁRGY: Szentendre, Dózsa György utca – Árpád utca sarkán útépítés és forgalomtechnikai tervének közműegyeztetése

Tisztelt Megrendelő!

A Társaságunk részére eljuttatott kiviteli tervek megvizsgáltuk, és közműegyeztetésüket elvégeztük. A közműegyeztetés során megállapítást nyert, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő **ivóvíz és szennyvíz közműve érintett**, mely közműszakaszokon a kiviteli tervek érintős bélyegzővel látta el 2 pld.-ban.

Az érintett helyekre, vonatkozóan az alábbi előírásainkat közöljük:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonalát tájékoztató jellegű.

A kivitelezés megkezdése előtt **8 nappal írásban** meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek költségét leszámoljuk.

A szükséges szakfelügyelet megrendelését ivóvíz és/vagy szennyvíz érintettség esetén az ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címre küldhetik meg, vagy levelezési címünkre: 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.-ra.

Hibabejelentést a +36-40-88-11-88; +36-27-511-511 telefonszámok 1.-es menüpontja alatti jelezhetnek.

A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős vezetékfeltárást lehet végezni.

A kivitelezés során a **közműkeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni**, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt vezetéktől kell mérni és betartani.

Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési lehetőségét.

A közműkeresztezéseknél védőcső alkalmazása szükséges, melyek minimum 1-1m-es túlnyúlással kell hogy készüljenek.

A DMRV ZRT. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem szabvány szerinti tartották be, vagy hiányoznak az előírt védőcsövek, jelölések (tégglázás, szalagozás stb...).

Amennyiben a most épülő létesítmény nyomvonalát miatt a, DMRV ZRT. kezelésében lévő vezetékek jelenlegi nyomvonalát az előírás szerinti védőtávolság hiánya, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, úgy annak költségeit a most épülő létesítmény üzemeltetője, beruházója köteles viselni.

A feltárt közművezetékeinket, szerelvényeinket a kivitelezés során amennyiben az indokolt (iránytöréseknél, párhuzamos fektetésnél, mellébontásnál), az elmozdulás ellen biztosítani kell. Munkaidőn túli őrzéséről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni.

+5 °C alatt vezetékeink környezetében földmunka nem végezhető!



DMRV ZRT. szerelvényeihez a hozzáférhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, **aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb.**, illetve annak **2-2m-es körzetében anyagot tárolni tilos!** Az esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámoljuk, ha az felügyeletünk mellett és gondos kivitelezés ellenére keletkezik. **A DMRV ZRT. kezelésében lévő közművezetékek megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető, a keresztezett közművezetékeink kézi erős megkutatása szükséges!** Az építendő út érinti a Társaságunk által üzemeltetett ivóvíz és szennyvíz közműhálózatot. **közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink helyének pontos beazonosításához.**

A tárgyi közműegyeztetéssel kapcsolatos további észrevételeikkel szentendrei műszaki csoportunkat szíveskedjenek megkeresni, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az alábbi telefonszámon:


Személyes ügyfélfogadási idő:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	nincs	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	nincs

Tel: +36-26-501-656

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes!

Tisztelettel:

DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
23. 
Németh Máté
műszaki előadó

Kapja: Címzett
Irattár
CSU (ELO-n)





Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

Ügyiratszám: 420366-59188193-1/2016
Egyeztetés kelte: Budapest, 2016.02.23

1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: 28/2015

Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**

Tárgy helyszíne: **Szentendre Dózsa György út - Árpád utca**

Tárgy: **Jelzőlámpás csomópontok utépítési és forgalomtechnikai kiviteli terve**

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Aléptítmény ☒

Földkábel ☒

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

A közműegyeztetési jegyzőkönyvvel együtt kiadásra került a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozata.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

Amennyiben szükséges, a szekrények szintezését és átépítését a Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztálytól kell megrendelni (Kalocsai László, fax: 347-5315, e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu).

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Budapest, 2016.02.23

EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.
PH.
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

Borbás Andrea
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.

Stefán József +36203388757

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Hétfő 9.00-18.00, Szerda 9.00-16.00, Péntek 9.00-12.00



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.
Budapest
Zrínyi utca 13.
1225

Ügyiratszám: 420366-59188193-2/2016

Ügyintéző: Borbás Andrea

Telefon: 1-462-1462

Telefax: 1-462-1465

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 28/2015

Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**

Tárgy helyszíne: **Szentendre Dózsa György út - Árpád utca**

Tárgy: **Jelzőlámpás csomópontok útépitési és forgalomtechnikai kiviteli terve**

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság)

benyújtott tervét a Társaság 2016. 02 hó 23-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti

kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország (1098 Budapest Táviró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5., Tel: 1-347-5332, Fax: 1-347-5315)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Amennyiben szükséges, a szekrények színtezését és átépítését a Kábelhálózat

üzemeltetési és beruházási osztálytól kell megrendelni (Kalocsai László, fax: 347-5315,

e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu).



2016.02.23
420366-59188193-2/2016
Oldalszám: 2 / 2

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségben belülré kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2017.02.22

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2016.02.23

Üdvözlettel,



Magyar Telekom Nyrt.

MAGYAR TELEKOM NYRT.
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ
Közműegyeztetés

10

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

GTS Hungary Kft. tulajdonában lévő alépítmény és kábel hálózathoz

Nyilatkozat száma: **200/2016**

Kelte: 2016. február 23.

Egyeztető neve: Borbás Andrea

Közműegyeztetést kérő

Neve: Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.

Címe: 1225 Budapest, Zrínyi utca 13.

Tárgy: **Szentendre, Dózsa György utca – Árpád utca jelzőlámpás csomópontok
Útépítési és forgalomtechnika terve**Tervszám: **28/2015**



A bemutatott tervek alapján megállapítom, hogy a tervezett létesítmény a GTS Hungary Kft. tulajdonában lévő hálózat nyomvonalát

NEM ÉRINTI.

Az engedélyek kiadásához, valamint a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk.

A közműegyeztetés érvényessége a keltezéstől számított 1 év.

A tulajdonjogi viszonyokban vagy a tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás vagy a terv lejártá esetén új egyeztetés szükséges!


Egyeztető részéről
GTS Hungary Kft. részéről**GTS HUNGARY KFT.**
KÖZMŰEGYEZTETÉS - I2040 Budaörs, Ipartelep u. 13-15
tel.: 1/814-4307
fax.: 1/814-9097

Címzett: VIA-COMP Kft.
1225 Budapest, Zrínyi u.13.

Cím, egyeztetett terv: Közműegyeztetés

Átadott rajzok:

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 hónap!

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. létesítményeit.

Érintett feszültségszintek 1 kV kábel, 1 kV közvilágítási kábel, 1 kV közvilágítási légvezeték, 1 kV szabadvezeték, 20 kV kábel
Érintett terület Szentendre
TERVSZÁM: 28/2015
Dózsa György út - Liliom u. - Telep u.- Árpád u.

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetébe eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetője hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk benyújtani, az ELMŰ Hálózati Kft. Budai Régiójában (1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7., tel.: 238-4805).

A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)

JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az

Cégnév: ELMŰ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ELMŰ Hálózati Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-874142

ELMŰ Hálózati Kft.

átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +/- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Budai Régiójában (1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7., 238-4807).

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezetékek üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzemeltető képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építtető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a véletlen károkozás következményeitől.

ELMŰ Hálózati Kft.	
Hálózati Dokumentáció	
Érvényes:	2016 FEBR. 23. + 6 hónap
Tel.: 06-1/238-1932; Fax: 06-1/238-1949	
Ügyintéző:	

Közműegyeztető (Soós Krisztina) aláírása és a szolgálati hely pecsétje

Cégnév: ELMŰ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ELMŰ Hálózati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-874142



tigáz-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
2100 Gödöllő Kenyérgyári u. 2.
Telefon: +36 28 521-437 Fax: +3628 410-725
Iktatószám: 388/1/ 193- 7145/2016.
Ügyintéző: Gál László

Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.
Budapest
Zrínyi u. 13.
1225

Tárgy: Közműnyilatkozat, Szentendre, jelzőlámpás csomópontok útépitési és forgalomtechnikai kivitelezése(Dózsa Gy.u.-Liliom u., Dózsa Gy. u.-Telep u.,Dunakanyar krt.-Árpád u.)
sajátos építmény, műtárgy építési engedélyezési eljáráshoz.

Tisztelt Kérelmező!

A bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** végrehajtására kiadott **203/1988. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a** alapján az MSZ 7487/2 az MSZ 7048/1 és MSZ 7048/3 szabványok figyelembe vételével tárgyi engedély kiadásához az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Szakági nyilvántartásunk alapján a **Szentendre, jelzőlámpás csomópontok útépitési és forgalomtechnikai kivitelezése(Dózsa Gy.u.-Liliom u., Dózsa Gy. u.-Telep u.,Dunakanyar krt.-Árpád u.)** ingatlan(ok) előtt Társaságunk tulajdonában, ill. kezelésében gázelosztó vezeték **üzemel.**

A benyújtott tervdokumentáción feltüntetett gázelosztó vezeték nyomvonala nyilván tartásunkkal megegyezik.

A tárgyi létesítmény a meglévő gázelosztó vezeték ill. építési-, használatba vételi engedéllyel rendelkező, de még üzembe nem helyezett várható ismert továbbvezetés, rekonstrukció nyomvonalát és biztonsági övezetét:

érinti

az alábbiak szerint:

A tárgyi tervszerinti kivitelezéshez alábbi feltételek betartása mellett járunk hozzá:

Gépi földmunkát a keresztezett gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd

burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1méteres övezeten belül végezni nem lehet, beleértve a fúrási tevékenységet is.



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-503/0089(6)-1-219(6)-1



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-KIR/181(1)-1-160(1)-1



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-MEB/143(1)-1-140(1)-1

210020000/000647-001/2016



212031001

0801_01_DF_C_2013_FN-07

TIGÁZ-DSO Kft.
Cg. 09-09-013493
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék

Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesít-

mény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm.rendelet 19/B. § (6)bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevé-

keny-ség alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft Gödöllői Területi üzemeltetési egység illetékesség szerinti üzeménél (Gödöllői Üzem: 2101 Gödöllő Pf:397/1, FAX:28/430-886, Szentendrei Üzem: 2000 Szentendre Pf:334, FAX:26/310-582) írásban kell megrendelni.

A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak fenti illetékes üzemünk engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezeték védelméről, annak eltakarásaig a kivitelező köteles gondoskodni. A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül tilos az anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezetékét megsértették, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak társaságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg.

Társaságunk a nyilatkozatért az érvényes árközleménye alapján díjat számít fel, a számlát a megadott postai címre megküldjük az Ön részére.

A nyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes.

Dátum 2016.02.24.

TIGÁZ-DSO Kft.
Földgázelosztás
Területi üzemeltetési egység Gödöllő
2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 3.
30.

TIGÁZ-DSO KFT.
Pintér Attila Péter
Műszaki Csoportvezető